


Star Energy Geotherma Warehouse Darajat

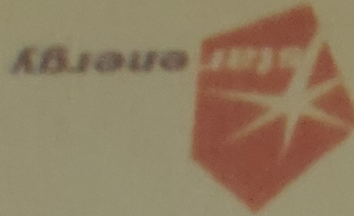

Item Number : 9903017291
 Description : MCCB: 5 A, AC 220 V, 2.5 KA,
 440 V, 40 DEG C, FUJI ELECTRIC
 Uom : EA
 Branch/Plant : ES3A
 Location : DW202059 210319

MCCB
 Overcurrent
 Tripping
 Break
 Test
 Button
 Test
 Button
 取扱説明

FAB 富士オートブレーカ
 Fuji Auto Breaker

EA32AC
 BB2AEAC-005

2P

5 A
 AC440V

硫化ガス対策品



Fuji Electric FA Japan



注意

● 接続導体は、第1表の締付トルクで締付けてください。火災の恐れがあります。

CAUTION

● Conductors should be tightened by the torque shown on Table 1 to prevent fire accidents.

フレーム Frame	銅帯接続 Copper bus mm*	締付トルク Tightening torque N·m** (Kgf·cm)
30A 50A (100AF/50A)	Ø5.5 	2.3-2.8 (23-28)
60A 100A	Ø9 	5.5-7.5 (55-75)

Warehouse